Welche Forderungen werden an einen Gerüstanker für eine WDVS-Fassade gestellt?

Lastaufnahme nach DIN 4420.
Statische Berechnung.
Dübelverankerung nach Zulassung.
Die Dauerhaftigkeit des Materials.
Möglichst geringe Wärmeverluste.

Das ist die Antwort!

WDVS - Gerüstanker von

JOSEF STUHLDREIER

Metallwarenfabrik
Inh. Jutta Ziemann

Weiße Ahe 9 - 9a
58849 Herscheid

Telefon: 0 23 57 / 22 94
Telefax: 0 23 57 / 21 71

www.stuhldreier.com
mail@stuhldreier.com

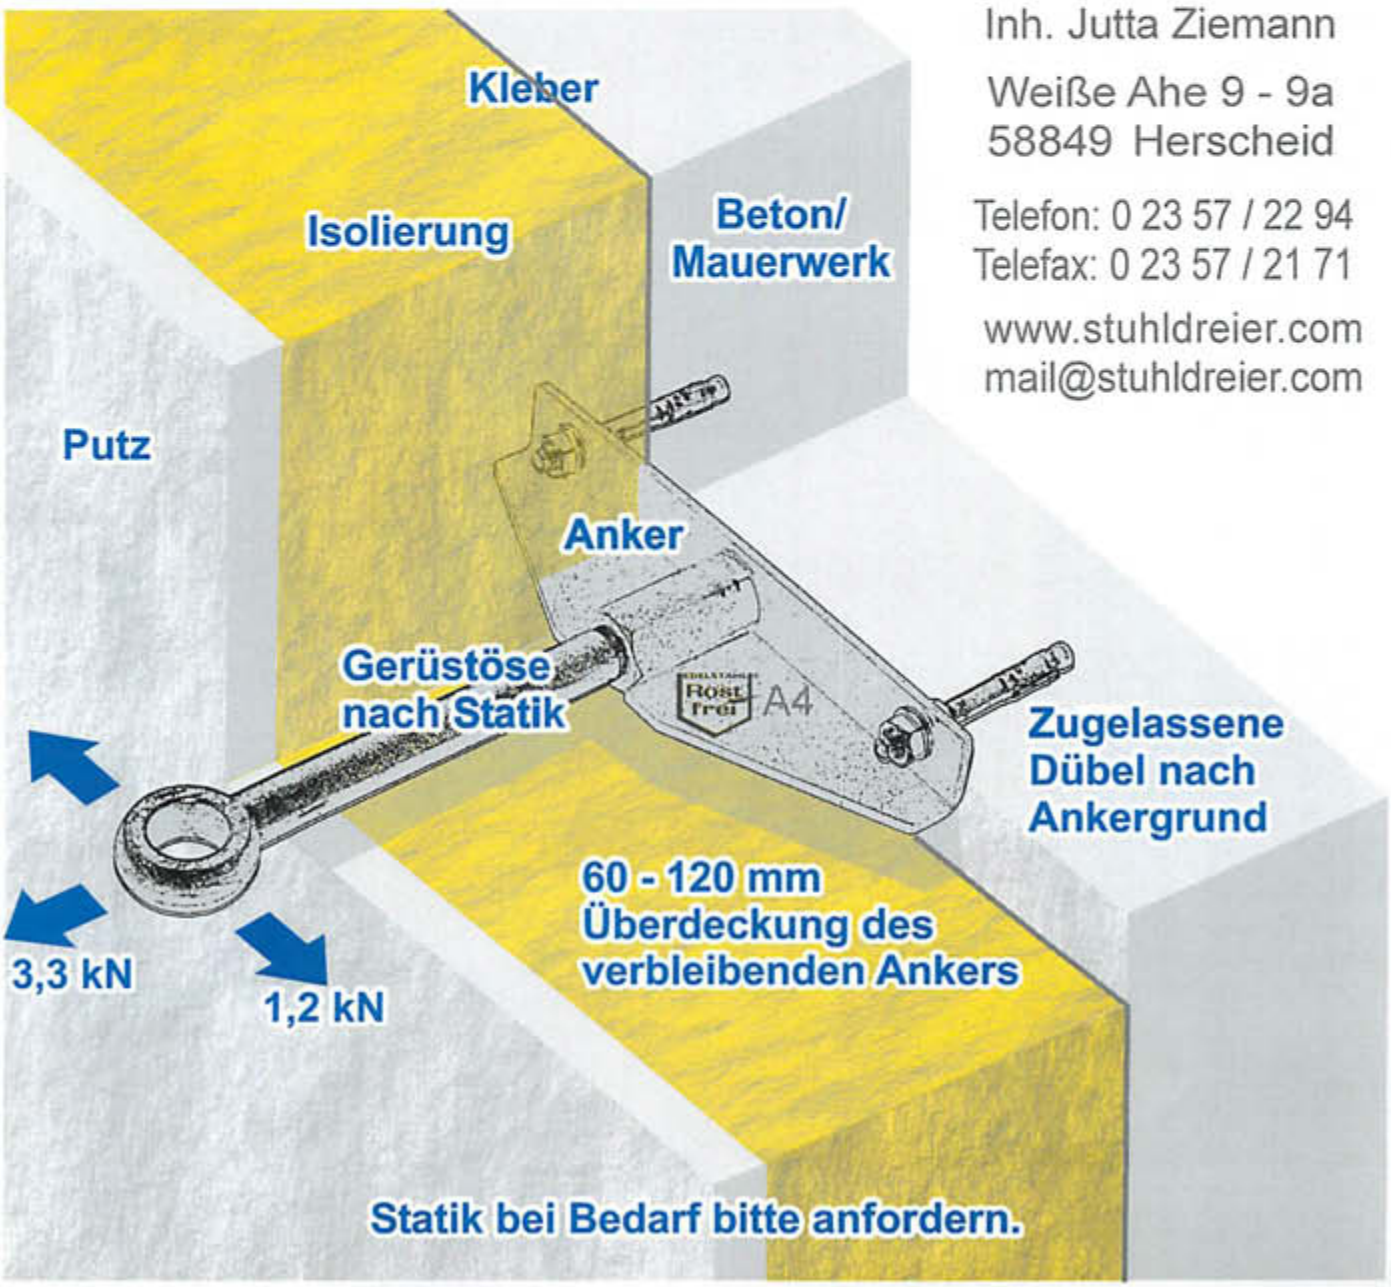

Kleber / Dämmung / Putz Aufbaudicke	STAR-AG-WDVS-S Typ S60/170 Ausladung 52 mm	STAR-AG-WDVS-M Typ M100/220 Ausladung 100 mm	STAR-JAG-WDVS-XL Typ XL140/260 Ausladung 130 mm	STAR-JAG-WDVS-XXL Typ XXL180/320 Ausladung 170 mm
60 mm	Mindestaufbaudicke			
80 mm				
100 mm		Mindestaufbaudicke		
120 mm				
140 mm			Mindestaufbaudicke	
160 mm				
	Maximalaufbaudicke			
180 mm				Mindestaufbaudicke
200 mm				
220 mm		Maximalaufbaudicke		
240 mm				
260 mm			Maximalaufbaudicke	
280 mm				
300 mm				
320 mm				Maximalaufbaudicke
340 mm				
Achsabstand				
Beton	160 mm	220 mm	220 mm	220 mm
Mauerwerk	250 mm	250 mm	250 mm	270 mm